



เล่มที่ 533 เลขที่ 586507-003

## ใบแจ้งซ่อม

โครงการ 59CHCSY .....

วันที่ 18/7/65 .....

รหัสทรัพย์สิน .....

หมายเลขเครื่อง (Serial number) .....

อ้างอิงใบเสนอราคา  ไม่มีใบเสนอราคา  
 มีใบเสนอราคา เลขที่ .....

ใบขอซื้อเลขที่ .....

ลำดับ	รายการ/อาการ	หน่วย	จำนวน	ราคาโดยประมาณ		หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรง/บาท	
1	ท่อ 3" จากห้องไปใต้ - ผ่าตรงใบตัดแตก - ปิดอุดหัว	ตัว	1			
ราคารวม						

### ส่วนโครงการ (ผู้แจ้งซ่อม)

ผู้ส่งซ่อม/เจ้าหน้าที่สตรี

*Signature*

(.....)

วันที่ .....

ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ)

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ/ส่งคืน

*Signature*

(.....)

วันที่ .....

### ส่วนสตรีกลางภาษี (ผู้รับแจ้งการซ่อม)

แผนกซ่อมบำรุง

- ซ่อมได้ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ
- ซ่อมได้ จะแล้วเสร็จ ภายใน.....
- โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
- โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายสตรีกลาง
- กรณีส่งซ่อมภายนอก โปรดระบุเลขที่ใบนำออก.....
- ข้อเสนอแนะ.....

*Signature*

หน.ช่าง/ช่างซ่อมบำรุง..... วันที่ 26/07/64

พิจารณาแล้วเห็นสมควร

- อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
- อื่นๆ.....

(.....)

หัวหน้าแผนกเครื่องจักรหนัก/ผู้จัดการสตรีกลางภาษี


วันที่ .....

18 ก.ค. 2565 08:54:41

ถนนนเรศ, บางรัก

นิรมิตร

58CHCSY

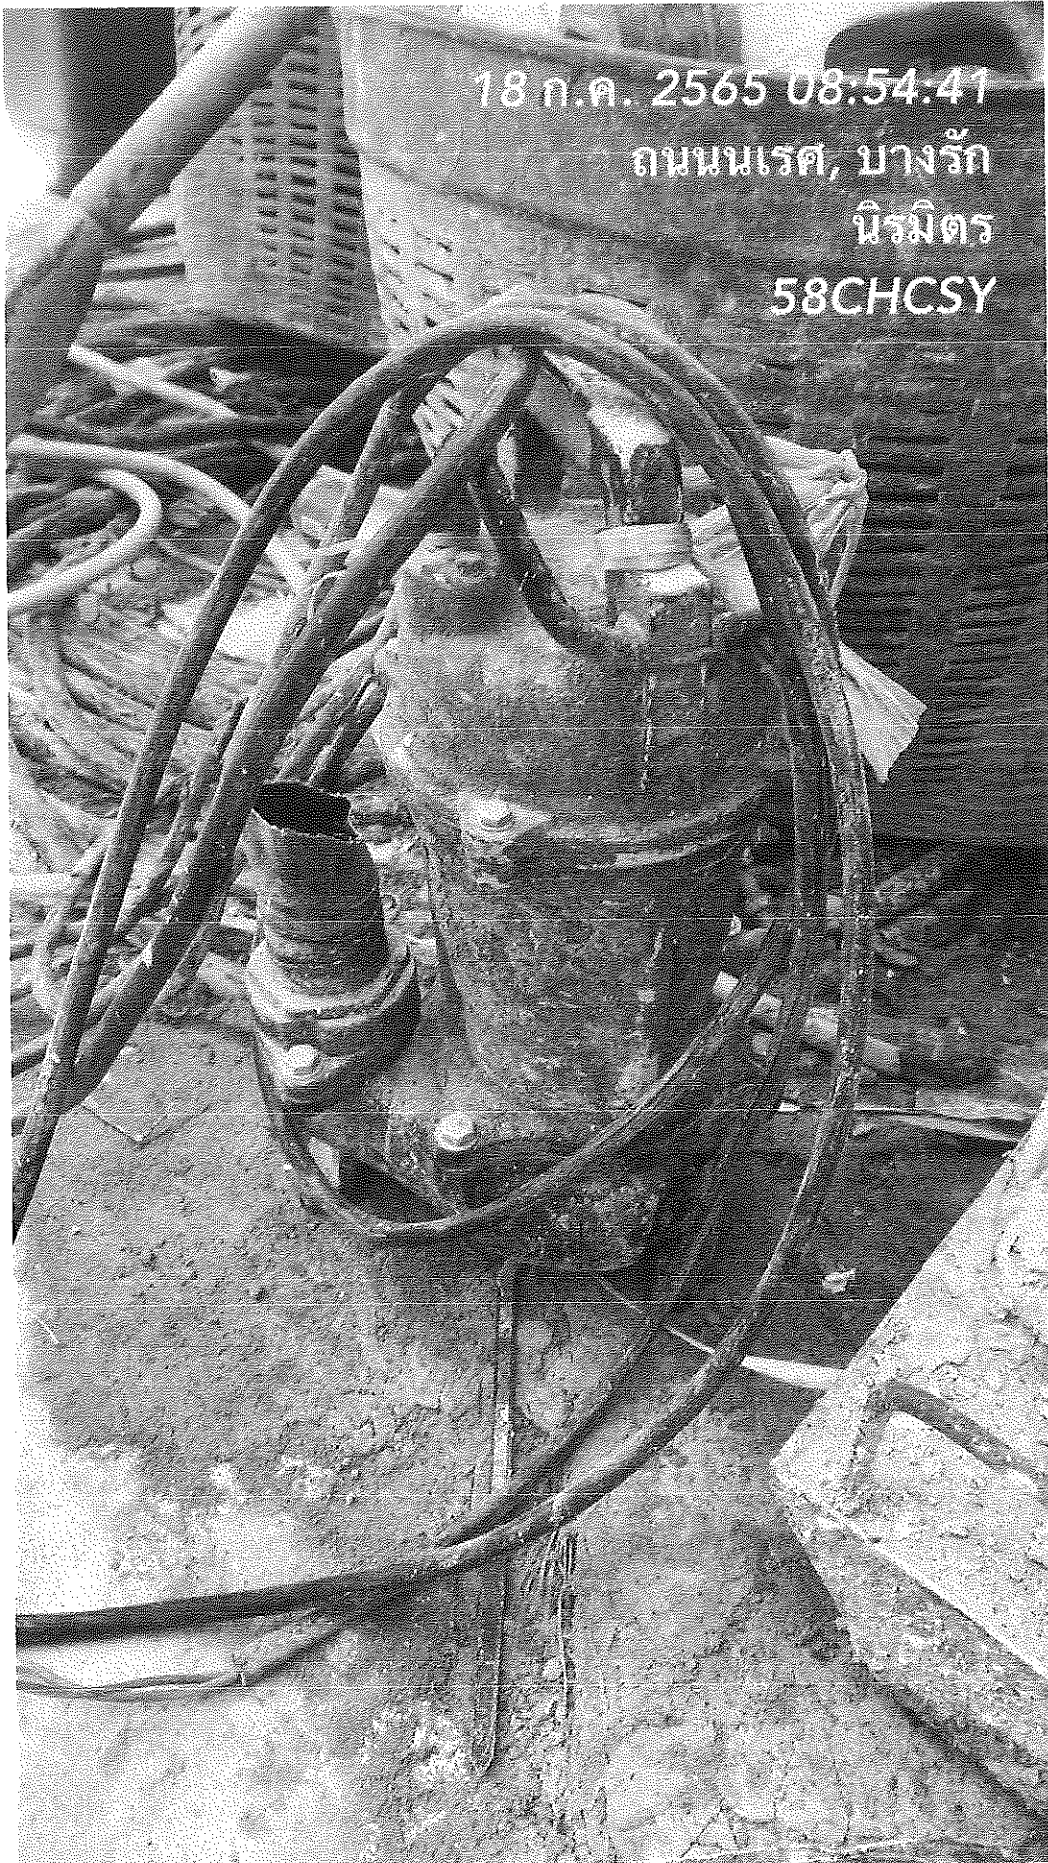





26 ก.ค. 2565 10:00:22

วันที่ 20/4/65

เล่มที่ 764 เลขที่ 38159

ถนนนเรศ, บางรัก

นิรมิตร

58CHCSY

ใบขออนุญาตนำวัสดุ / อุปกรณ์ออกจากหน่วยงาน

สตอร์หน่วยงาน (ต้นทาง) 58CHCSY

สตอร์หน่วยงาน (ปลายทาง) ทุ่งเกร็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ต้นทาง		ปลายทาง	
			จำนวน	หมายเหตุ	จำนวน รับจริง	หมายเหตุ
1	โตะ 1"	โตะ	1			
	โตะ 2"	"	1			

ต้นทาง		ปลายทาง	
ทขร. 07/10/1/1/1/1/1	ทะเบียนรถ 58CHCSY	รปภ. ....	เวลาเข้า.....
รปภ. กนก	เวลาออก 16:30	หมายเหตุ.....	
วันที่ 20/4/65	เวลา 10:00	วันที่.....	เวลา.....
ผู้นำออก.....		ผู้รับวัสดุอุปกรณ์.....	
ผู้ตรวจสอบ.....		ผู้อนุมัติ..... (PM/PE)	
ผู้อนุมัติ..... (PM/PE)		หมายเหตุ.....	

1. ต้นฉบับ (หน่วยงานปลายทาง) / 2. สำเนา (ปลายทางเซ็นรับส่งกลับต้นทาง) / 3. สำเนาในเล่ม (หน่วยงานต้นทาง)



สินทรัพย์(63.70.02.06.05.219)

ข้อมูลเครื่องจักร


รหัสสินทรัพย์: 63.70.02.06.05.219 สถานะปัจจุบัน:ว่าง

ชื่อเครื่องจักร : ไตโม่ 1P/220V ขนาด 3" ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น SSP7555

รายละเอียด: ไตโม่ 1P/220V ขนาด 3" ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น SSP7555

ประเภทสินทรัพย์:	70.02.06.05	ไตโม่ 1P/220V ขนาด 3"		
ผังบัญชี:	121030	เครื่องจักรและอุปกรณ์		
ผังบัญชีค่าเสื่อมสะสม:	121031	ค่าเสื่อมราคาสะสม เครื่องจักร		
ผังบัญชีค่าเสื่อม:	800023	ค่าเสื่อมราคา		
Cost Center ที่เก็บ:	68QT552	Quintara Arte Sukhumvit 52		

ที่ตั้ง:

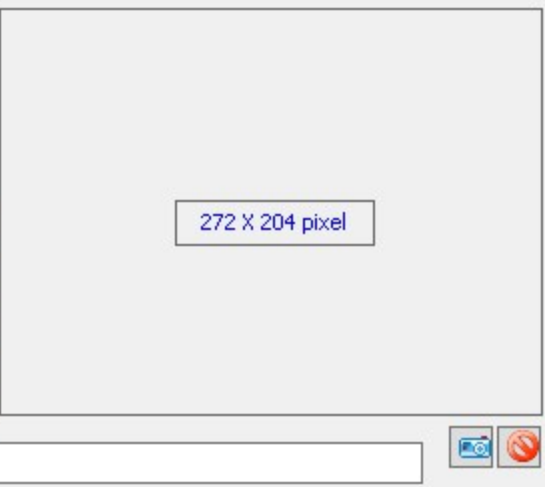

ข้อมูลการซื้อ

ราคาซื้อ: 5,100.00 บาท

วันที่ซื้อ: 1/4/2563

เลขที่เอกสารซื้อ: PO68QT552-6303-004

วันที่เอกสารซื้อ: 1/4/2563

ชื่อจาก: บริษัท เค.วี.เอส อิมปอร์

หมายเหตุ:

GR68QT552-6304-0007

ข้อมูลการคิดค่าเสื่อมราคา(บาท)

ประเภทการคำนวณ:	เส้นตรง	เวลา :	5 ปี	20.00 % ต่อปี
วันที่เริ่มคำนวณ:	1/4/2563	วันที่สิ้นสุดการคำนวณ:	31/3/2568	
ฐานคิดค่าเสื่อม:	5,100.00	ราคาซาก:	1.00	
วันที่ค่าเสื่อมยกมา:	1/4/2563	ค่าเสื่อมสะสมยกมา:	0.00	
ค่าเสื่อมเบื้องต้น:	0.00	มูลค่าคงเหลือยกมา:	5,100.00	
Write off แล้ว:	0.00	ฐานค่าเสื่อมคงเหลือ:	5,100.00	
		ค่าเสื่อมในระบบ ณ <ระบุวันที่>:	0.00	
		ค่าเสื่อมสะสม:	0.00	
		มูลค่าสินทรัพย์คงเหลือ:	5,100.00	

ข้อมูลเพิ่มเติม